


## Rozwinięcie centralnego ogrzewania:

Projektowany dwufunkcyjny kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania np. ECOTHERM KOMPAKT WBC 22/24 o mocy maksymalnej 21 kW

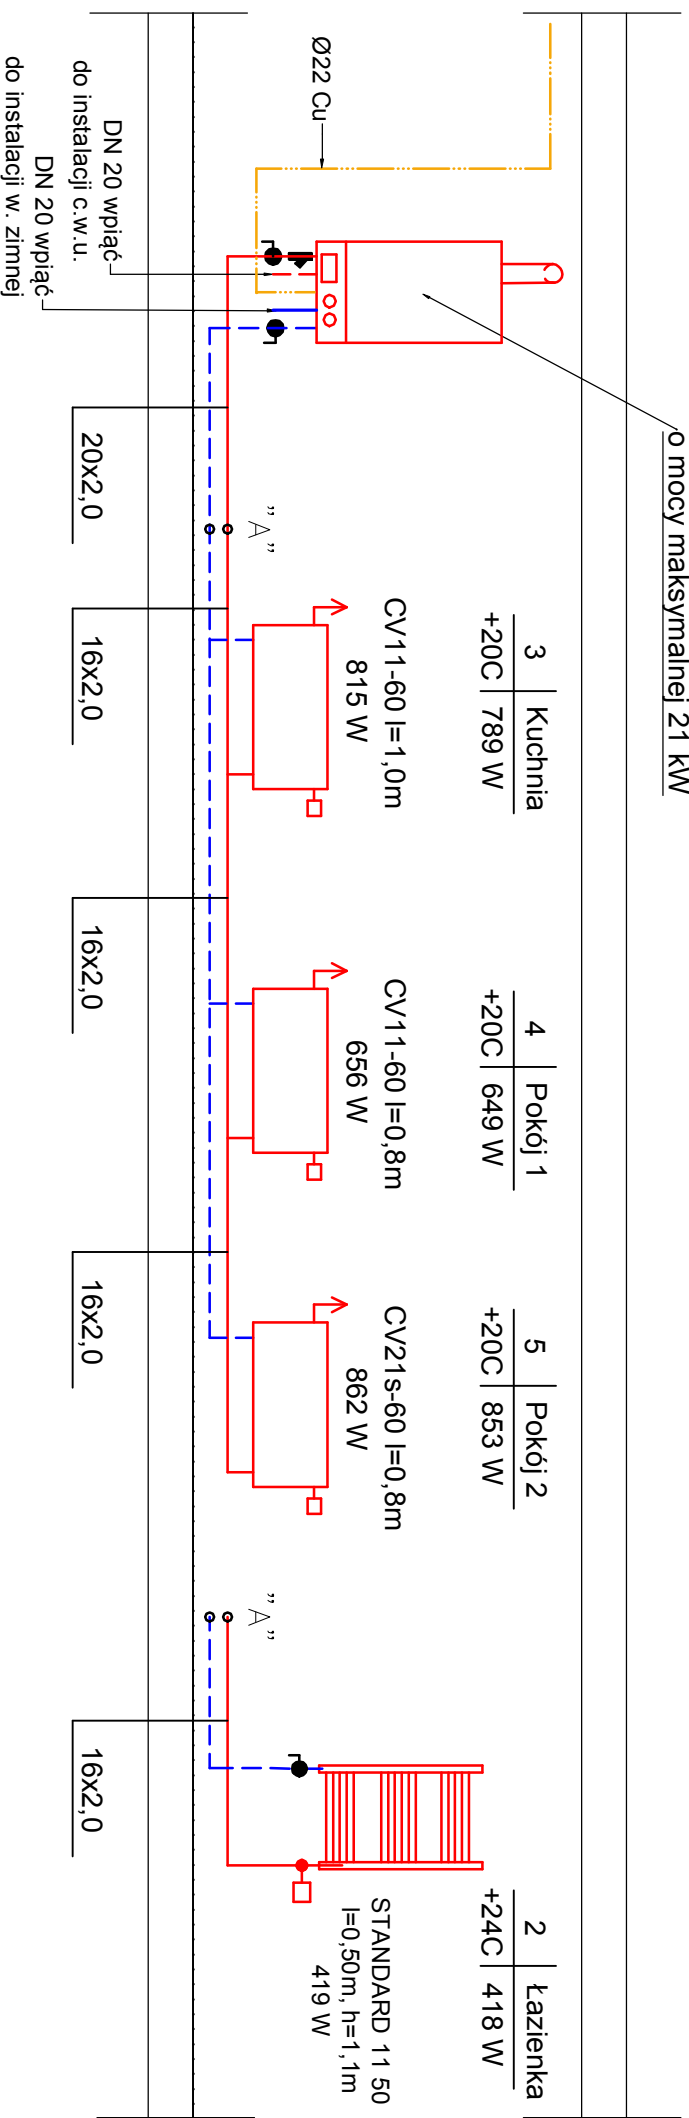

Legenda:

---

zasilanie c.o.

— — — powróć c.o.

instalacja gazowa

4	Pokój II	←	rodzaj pomieszczenia
20 C	2035 W	←	zapotrzebowanie na ciepło

temp. obliczeniowa w pom.

temp. obliczeniowa w pom.

CV 22-45 0,9m - GRZEJNIKI STALOWE PŁYTOWE  
CV Z WKŁADKĄ  
ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO

## ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO

CV 22-60 I=0,9m  $\rightarrow$  d. arzejnika [m]

wys. grzejnika [cm]

typ grzejnika

1320W ← moc grzejnika

# KAPINUS

**PROJEKTY BUDOWLANE  
KIEROWANIE ROBOTAMI  
NADZÓR ZASTĘPCZY**

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376  
ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)

Investor:	Objekt:
-----------	---------

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.

---

Lokal mieszkalny nr 4,

ul. Gen Andersa 48, 58-304 Wałbrzych.	ul. Kaszubska 20, 58-303 Wałbrzych
---------------------------------------	------------------------------------

Temat: Uproszczony audyt energetyczny oraz budowa c.o. z paliwa gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u.	Stadium: PB	Branża: S	Arkusze: A4	Data: 04.2019
---	-------------	-----------	-------------	---------------

Projektował:		Tabela numerowana	
--------------	--	-------------------	--

Skala:

Opis: m. 27502/DO w  
w szczególności instalacji sanitarnych

Asystował: mgr inż. Piotr Kopinowski	
Asystował: mgr inż. Daria Skowrońska	

Asystował: mgr inż. Daria Skowrońska		2/S
--------------------------------------	--	-----