


Rozwinięcie centralnego ogrzewania:

Projektowany dwufunkcyjny kocioł gazowy  
z zamkniętą komorą spalania np.  
ECOTHERM KOMPAKT WBC 22/24  
o mocy maksymalnej 21 kW

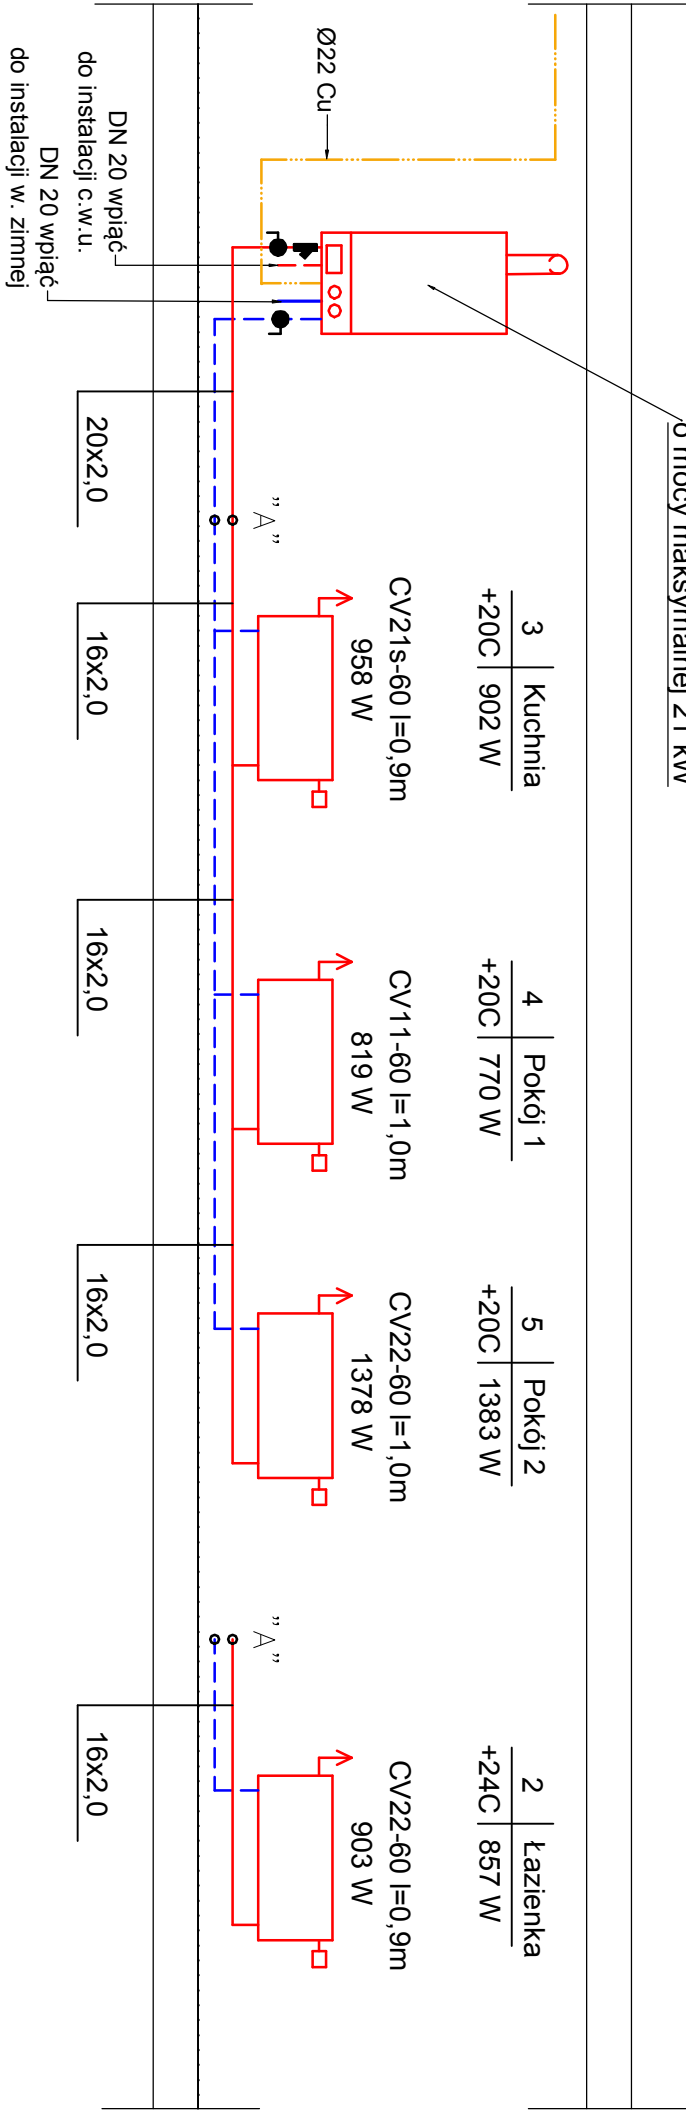

Legenda:

- zasilanie c.o.
- - - powrót c.o.
- ... instalacja gazowa

4	Pokój II	←	nr pomieszczenia
+20 C	2035 W	←	zapotrzebowanie na ciepło w pom.

temp. obliczeniowa w pom.

CV 22-45 0,9m - GRZEJNIKI STALOWE PŁYTOWE  
CV Z WKŁADKĄ  
ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO

CV 22-60 I=0,9m ← dł. grzejnika [m]  
← wys. grzejnika [cm]  
← typ grzejnika  
1320W ← moc grzejnika

**KAPINUS**  
PROJEKTY BUDOWLANE  
KIEROWANIE ROBOTAMI  
NADZÓR ZASTĘPCZY

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376  
ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)

Investor:	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen Andersa 48, 58-304 Wałbrzych.			Obiekt:	Lokal mieszkalny nr 1, ul. Kaszubska 20, 58-303 Wałbrzych		
Temat:	Uproszczony audyt energetyczny oraz budowa c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u.			Stadium:	Branża:	Arkusz	
				PB	S	A4	
Projektował:	mgr inż. Mirosław Kociumbas Upr. nr 245/02/DU/W w specjalności instalacji sanitarnych			Tytuł rysunku:		Skala:	
				Rozwinięcie instalacji c.o.		-	
Asystował:	mgr inż. Piotr Kopinowski					Nr rys.	
Asystował:	mgr inż. Daria Skowrońska					2/5	