


Rozwinięcie centralnego ogrzewania:

Projektowany dwufunkcyjny kocioł gazowy  
z zamkniętą komorą spalania np.  
ECOTHERM KOMPAKT WBC 22/24  
o mocy maksymalnej 21 kW

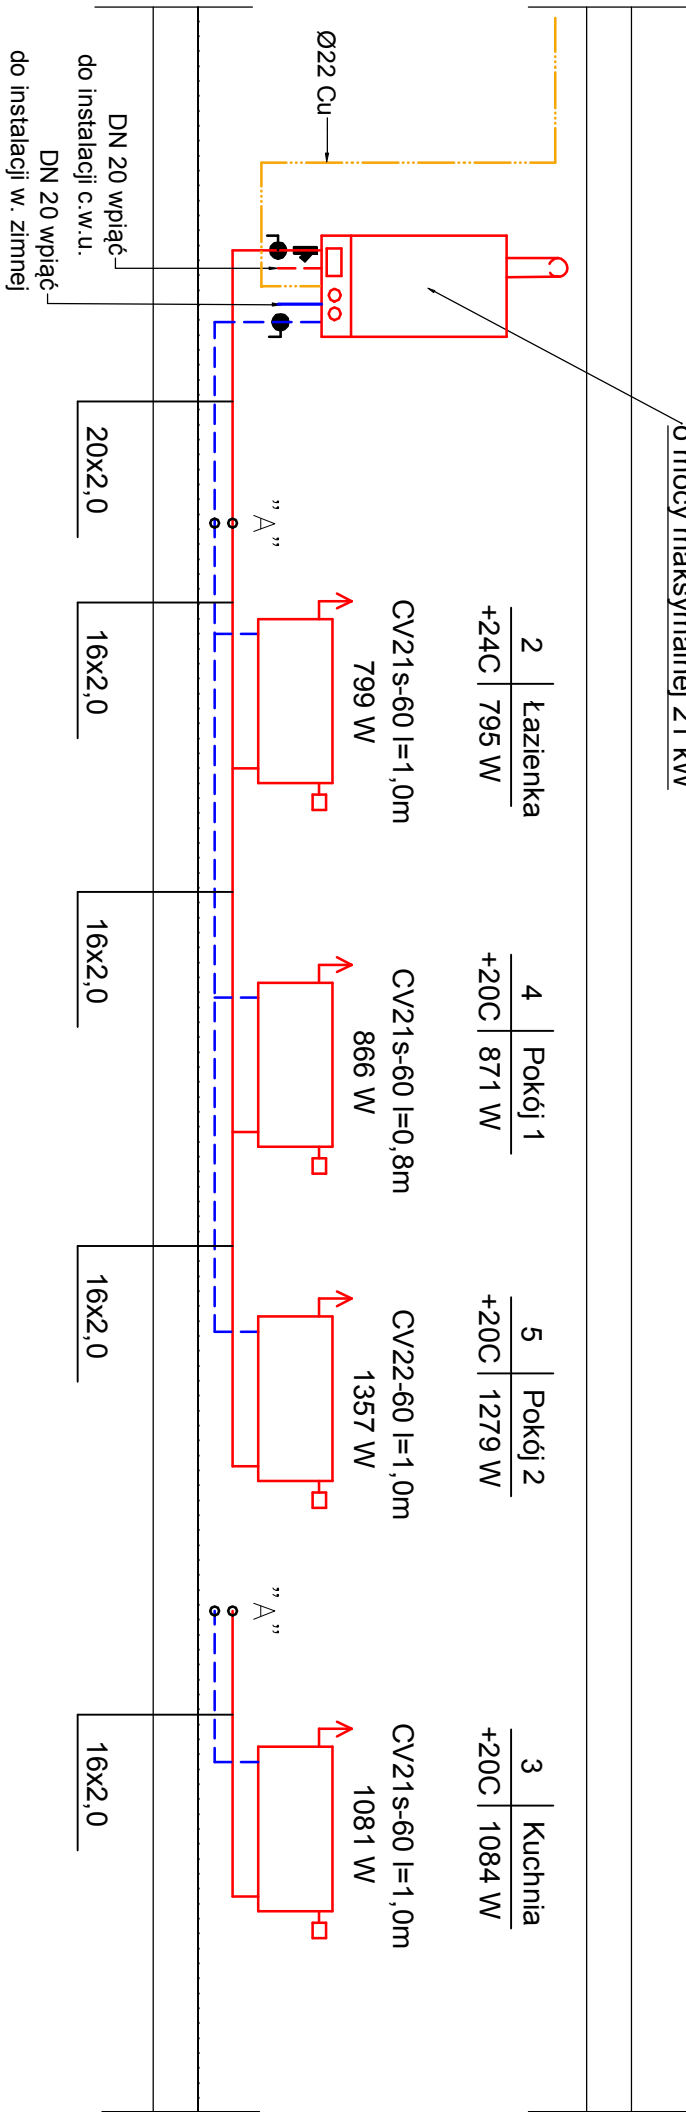

4	Pokój II	←	nr pomieszczenia
+20 C	2035 W	←	rodzaj pomieszczenia
←		←	zapotrzebowanie na ciepło w pom.
←			temp. obliczeniowa w pom.

CV 22-45 0,9m - GRZEJNIKI STALOWE PŁYTOWE  
CV Z WKŁADKĄ  
ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO

CV 22-60 l=0,9m	←	dt. grzejnika [m]
←	←	wys. grzejnika [cm]
←	←	typ grzejnika
1320W	←	moc grzejnika

Legenda:	
—	zasilanie c.o.
- - -	powrót c.o.
...	instalacja gazowa

**KAPINUS**

PROJEKTY BUDOWLANE  
KIEROWANIE ROBOTAMI  
NADZÓR ZASTĘPCZY

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376  
ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)

Investor:	Obiekt:		
Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen Andersa 48, 58-304 Wałbrzych.	Lokal mieszkalny nr 7, ul. Kaszubska 20, 58-303 Wałbrzych		
Temat: Uproszczony audyt energetyczny oraz budowa c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u.	Stadium: PB	Branża: S	Arkusze A4
Projektował: mgr inż. Mirosław Kociumbas Upł. nr 245/02/DU/W w specjalności instalacji sanitarnych	Tytuł rysunku:		Data: 04.2019
Asystował: mgr inż. Piotr Kopinowski	Rozwinięcie instalacji c.o.		Skala: -
Asystował: mgr inż. Daria Skowrońska			Nr rys. 2/S