

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY:

**Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Psie Pole 16 w Wałbrzychu**

zaprasza do złożenia oferty na:

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

1. Przedmiot zamówienia: **opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na uporządkowanie podłączeń urządzeń grzewczych (wraz z montażem wkładów kominowych dla urządzeń grzewczych które tego wymagają) i wentylacyjnych wraz z wykonaniem brakujących przewodów we wszystkich lokalach w budynku przy ul. Psie Pole 16 w Wałbrzychu - wg załączonej inwentaryzacji z dnia 06.03.2020 r. z kontroli przewodów kominowych.**
2. Termin realizacji zamówienia: **wg decyzji Wspólnoty Mieszkaniowej**
3. Okres gwarancji: **nie dotyczy**
4. Termin związania ofertą: **60 dni**
5. Miejsce złożenia oferty:
Sekretariat MZB Sp. z o. o. (pok. nr 10) ul. Andersa 48
6. Termin składania ofert: **25.03.2020 r., do godz. 10:30**
7. Termin otwarcia ofert: **25.03.2020 r., godz. 11:00**
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Alina Korzeń (tel. 74 887 05 10), e-mail: korzen-a@mzbwalbrzych.pl ,
9. Sposób przygotowania oferty: **ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl.**
Oferty złożone na druku innym niż w/w nie będą rozpatrywane.
10. Sposób dostarczenia oferty: **pisemnie w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczętką wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia którego konkurs dotyczy.**
11. **Oferty złożone w 1 kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą rozpatrywane.**

UWAGA !!!

Należy zaprojektować wentylację we wszystkich pomieszczeniach, które tego wymagają.

Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl w zakładce zapytania ofertowe.

Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenianego obiektu i uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty.


Projekt powinien zawierać wszystkie wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami uzgodnienia niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

Projektant będzie zobowiązany do uzgadniania z konserwatorem zabytków projektowanych rozwiązań w czasie realizacji zadania. Wyłoniony w drodze konkursu ofert Projektant będzie zobowiązany do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

Obowiązują nowe wzory umów i ofert dostępne na stronie internetowej:
www.mzbwalbrzych.pl


SZKIC PODŁĄCZEŃ ul. PSIE POLE 16

06.03.2020r.

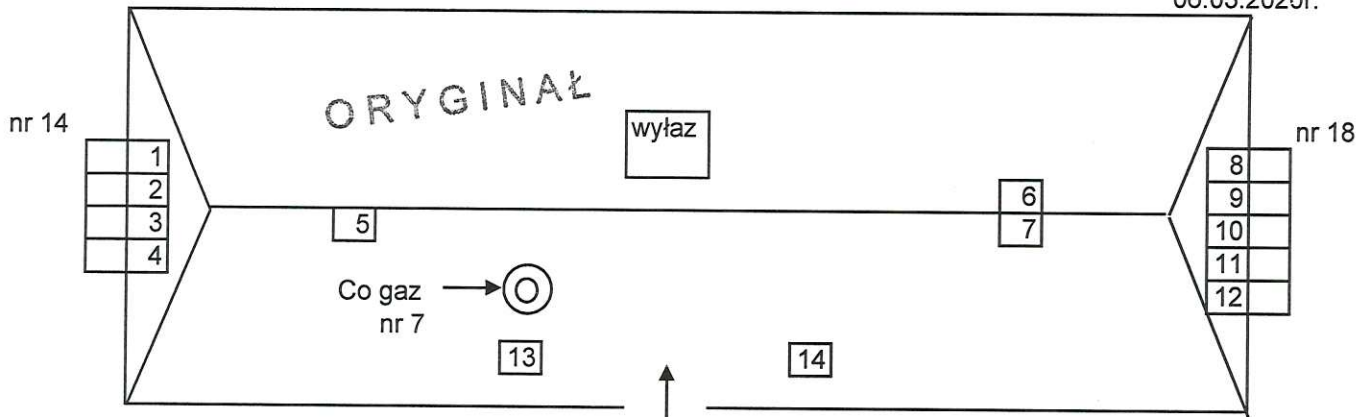

Przewody wym. 14x14cm
 Stan techniczny kominów jest dobry
 w dniu kontroli przewody szczelne

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
 "ŚW. FLORIAN" we WROCŁAWIU
 REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr I
 58-301 Wałbrzych, ul. Psie Pole 6
 tel. 74 84-23-286
 NIP 896-000-20-54

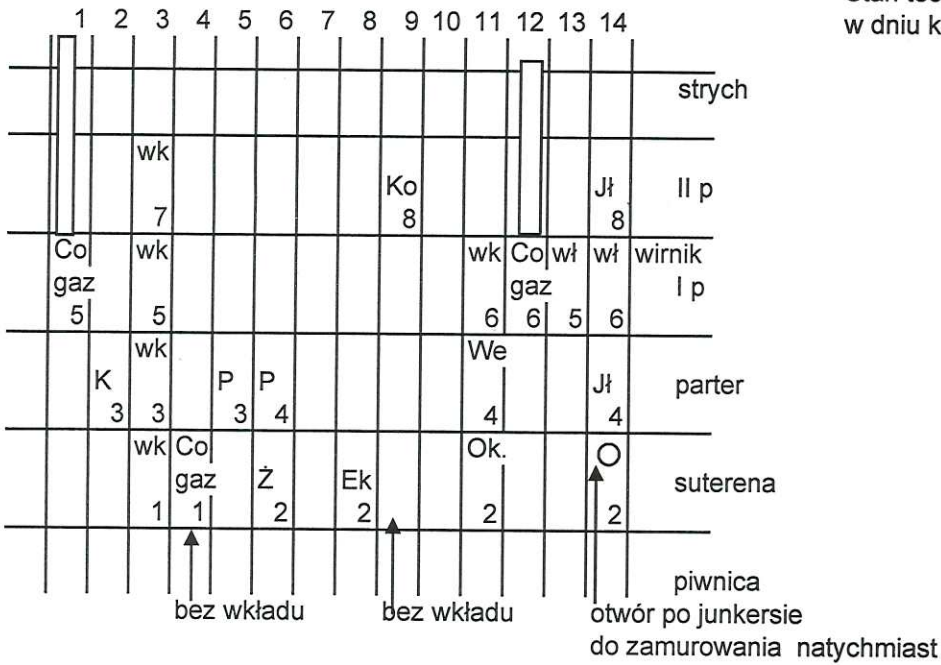

legenda:

- wk= wentylacja kuchnia
- wł= wentylacja łazienka
- Ko= kominek
- P = piec pokojowy
- Ek= piec ekonomik
- We= wentylator elektryczny
- Ok.= okap bez wentylatora
- Oe=okap elektryczny
- Jł = "junkers" łazienka
- Ż = piec żar

Zakaz używania gazowych podgrzewaczy wody
 mieszkaniu nr 4 i 8 !!!

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara
 Daniel Siara

SZKIC PODŁĄCZEŃ ul. PSIE POLE 16

- Mieszk nr 1 brak went wywiewnej w łazience, mały nawiew w drzwiach łazienki, brak wymaganego nawiewu dla kotła gazowego
- Mieszk nr 2 brak wentylacji wywiewnej w łazience , zbyt mały nawiew w drzwiach łazienki
- Mieszk nr 3 uszczelnione oknami PCV, wentylacja wywiewna łazienki na zewnątrz nieprawidłowa, mały nawiew w drzwiach łazienki
- Mieszk nr 4 uszczelnione oknami PCV, wentylacja wywiewna łazienki na zewnątrz nieprawidłowa, "junkers" podłączony nieprawidłową aluminiową rurą , mały nawiew w drzwiach łazienki
- Mieszk nr 6 wentylacja w łazience włączona jest do przewodu spalin , natychmiast zamurować przedłużyć wkład od Co gaz - brakuje ostatniej rury
- Mieszk nr 7 uszczelnione oknami PCV, wentylacja wywiewna łazienki na zewnątrz nieprawidłowa, mały nawiew w drzwiach łazienki (kocioł gaz zamk komora w łazience podł prawidłowo)
- Mieszk nr 8 ogrzewane przez kominiek bez wkładu kominowego, brak wymaganego nawiewu dla kominka, brak wentylacji wywiewnej w kuchni i łazience, junkers w łazience , brak nawiewu w drzwiach łazienki, uszczelnione oknami PCV
- Mieszk nr 5 w łazience jest otwór do komina bez kratki

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
" SW. FLORIAN " we WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 Wałbrzych, ul. Psie Pole 6
tel. 74 84-23-286
NIP 696-000-20-54

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara
Daniel Siara